

## Spécifications graphiques

des visuels à imprimer pour les structures de  
**kiosques Duo Blue Droit**

### Dimensions

Format final 175,75" x 90,4375"

4 panneaux de 29,6875" x 90,4375"

et 2 embouts de 28,5" x 90,4375"

Bleed 176,75" x 91,4375"

### Format Mac

Quark Xpress, Illustrator, Photoshop,  
InDesign et PDF Acrobat (haute résolution)

**FOURNIR TOUTES LES POLICES**


ou les convertir en courbes.

### Format Pc

Illustrator, Photoshop

et PDF Acrobat (haute résolution)

Convertir les polices en courbes.

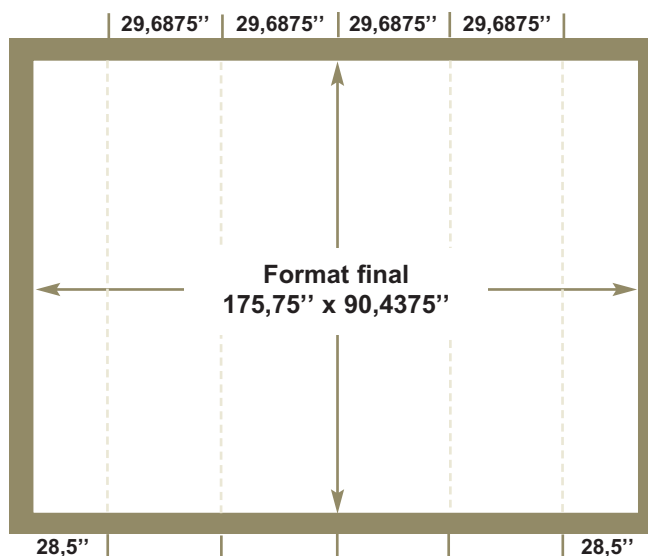

### Instructions pour le montage graphique

Le document pour l'impression du kiosque doit être fait en une partie.

(1 visuel comprenant tous les panneaux incluant les embouts.)

Vous devez inclure 0.5 po de bleed (haut, bas, gauche et droite).

Les images Photoshop doivent être en format eps, sans compression supplémentaire,  
à 100 dpi (cmyk) placées à 100% dans le document (monté au format final).

De plus, pour tous les documents vous devez faire le montage en couleurs Pantones  
et/ou fournir un visuel imprimé en couleurs.

P.S. : Pour tous les documents fournis ne respectant pas ces normes, des frais supplémentaires seront exigés

## Spécifications graphiques

des visuels à imprimer pour les structures de  
kiosques Duo Blue Courbe

### Dimensions

Format final 148,5" x 90,4375"

4 panneaux de 28,25" x 90,4375"

et 2 embouts de 17,75" x 90,4375"

Bleed 149,5" x 91,4375"

### Format Mac

Quark Xpress, Illustrator, Photoshop,  
InDesign et PDF Acrobat (haute résolution)

**FOURNIR TOUTES LES POLICES**


ou les convertir en courbes.

### Format Pc

Illustrator, Photoshop

et PDF Acrobat (haute résolution)

Convertir les polices en courbes.

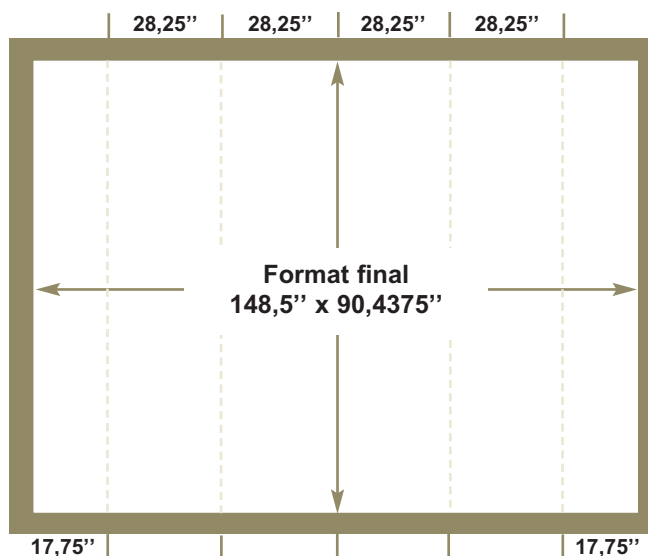

### Instructions pour le montage graphique

Le document pour l'impression du kiosque doit être fait en une partie.

(1 visuel comprenant tous les panneaux incluant les embouts.)

Vous devez inclure 0.5 po de bleed (haut, bas, gauche et droite).

Les images Photoshop doivent être en format eps, sans compression supplémentaire,  
à 100 dpi (cmyk) placées à 100% dans le document (monté au format final).

De plus, pour tous les documents vous devez faire le montage en couleurs Pantones  
et/ou fournir un visuel imprimé en couleurs.

P.S. : Pour tous les documents fournis ne respectant pas ces normes, des frais supplémentaires seront exigés

## Spécifications graphiques

des visuels à imprimer pour les structures de  
kiosques Duo Blue Convexe

### Dimensions

Format final 162,5" x 90,4375"

4 panneaux de 31,75" x 90,4375"

et 2 embouts de 17,75" x 90,4375"

Bleed 163,5" x 91,4375"

### Format Mac

Quark Xpress, Illustrator, Photoshop,  
InDesign et PDF Acrobat (haute résolution)

**FOURNIR TOUTES LES POLICES**


ou les convertir en courbes.

### Format Pc

Illustrator, Photoshop

et PDF Acrobat (haute résolution)

Convertir les polices en courbes.

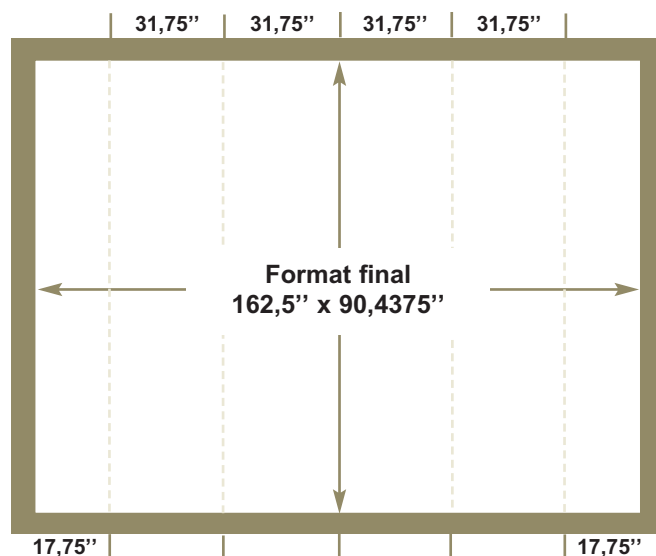

### Instructions pour le montage graphique

Le document pour l'impression du kiosque doit être fait en une partie.

(1 visuel comprenant tous les panneaux incluant les embouts.)

Vous devez inclure 0.5 po de bleed (haut, bas, gauche et droite).

Les images Photoshop doivent être en format eps, sans compression supplémentaire,  
à 100 dpi (cmyk) placées à 100% dans le document (monté au format final).

De plus, pour tous les documents vous devez faire le montage en couleurs Pantones  
et/ou fournir un visuel imprimé en couleurs.

P.S. : Pour tous les documents fournis ne respectant pas ces normes, des frais supplémentaires seront exigés

## Spécifications graphiques

des visuels à imprimer pour les structures de  
**kiosques Duo Blue Convexe Concave**

### Dimensions

Format final 275,5" x 90,4375"  
4 panneaux de 28,25" x 90,4375"  
4 panneaux de 31,75" x 90,4375"  
et 2 embouts de 17,75" x 90,4375"  
Bleed 276,5" x 91,4375"

### Format Mac

Quark Xpress, Illustrator, Photoshop,  
InDesign et PDF Acrobat (haute résolution)  
FOURNIR TOUTES LES POLICES  
ou les convertir en courbes.

### Format Pc

Illustrator, Photoshop  
et PDF Acrobat (haute résolution)  
Convertir les polices en courbes.

### Instructions pour le montage graphique

Le document pour l'impression du kiosque doit être fait en une partie.

(1 visuel comprenant tous les panneaux incluant les embouts.)

Vous devez inclure 0.5 po de bleed (haut, bas, gauche et droite).

Les images Photoshop doivent être en format eps, sans compression supplémentaire,  
à 100 dpi (cmyk) placées à 100% dans le document (monté au format final).

De plus, pour tous les documents vous devez faire le montage en couleurs Pantones  
et/ou fournir un visuel imprimé en couleurs.

P.S. : Pour tous les documents fournis ne respectant pas ces normes, des frais supplémentaires seront exigés

